

COMERCIALIZACIÓN ILEGAL Y FALSIFICACIÓN DEL PRODUCTO CIPROFLOXACINO 0.3%

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), del Ministerio de Salud de Perú, ha emitido una alerta a la población, sobre la falsificación del producto CIPROFLOXACINO 0.3% solución oftálmica, frasco gotero x 5mL con el número de lote identificado OEB13359, vence 06/2024.

CIPROFLOXACINO 0.3% solución oftálmica se indica en el tratamiento de las infecciones por: úlceras corneales, queratitis, abscesos corneales y conjuntivitis bacteriana purulenta, producida por bacterias sensibles.

Como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional, se ha identificado un establecimiento farmacéutico donde se comercializaba el siguiente producto CIPROFLOXACINO 0.3% falsificado:



ORIGINAL

FALSO

Foto 1. El frasco es más pequeño, el tipo de letra es más pequeña y el color de la línea anaranjada es más tenue en el envase original.



ORIGINAL

FALSO

Foto 2. El nombre del fabricante original es Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd. y en el falso está impreso Ciron Drugs Et Pharmaceuticals Pvt.Ltd.



ORIGINAL

FALSO

Foto 3. El tipo de letra, y el color de las líneas anaranjadas impresas en el estuche difieren del original. Además, el producto falsificado tiene impreso "ESSALUD PROHIBIDA SU VENTA"



ORIGINAL

FALSO

Foto 4. El frasco original presenta en su base íconos grabados en alto relieve, lo cual no está grabado en el frasco falsificado.

Imagen 1. Características para identificar el tipo de frasco, nombre del fabricante, el tipo de letra



Foto 5. La caja del producto falsificado presenta un número de lote diferente al original (original: **2EB05299**, falsificado: **OEB13359**), el mismo que no corresponde al titular del registro sanitario.

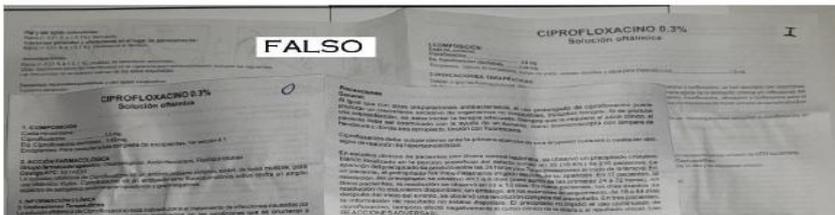


Foto 6. El tamaño del inserto del producto falsificado es más grande y la impresión no es nítida respecto del producto original.

Imagen 2. Características para identificar la caja con el número de lote, y la letra

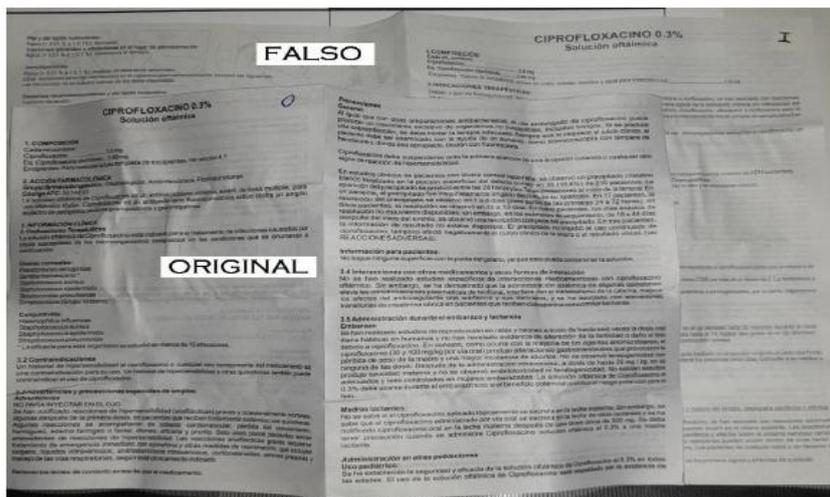


Foto 6. El tamaño del inserto del producto falsificado es más grande y la impresión no es nítida respecto del producto original.

Imagen 3. Características para comparar de la letra del producto falso respecto al original

Teniendo en cuenta que viajeros internacionales pueden adquirir el producto, el CECMED recomienda:

- A la población no adquirir el producto CIPROFLOXACINO 0.3% solución oftálmica, frasco gotero x 5mL, lote OEB13359, ya que se desconoce el origen, las condiciones de fabricación y de almacenamiento y puede estar comprometida su calidad, seguridad y eficacia.
- A los profesionales de la salud: en caso de identificar este producto o detectar sospechas de reacciones adversas asociadas a su uso, notificar al correo: vigilancia@cecmec.med.cu o a los teléfonos **72164372**, **72164352**, **72164136**.

Disponible en:

<https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertas-modificaciones/2023/alerta-digemid-no-100-2023/>

La Habana, 27 de octubre de 2023.

“La información apropiada de su medicamento”